


	W<2.5m	W>=2.5m
d	5	0

d: 緣石高度(cm)
w: 人行道寬度(不含退縮地)

場鑄溝蓋版

- 10CM*20CM*6CM 預鑄高壓混凝土磚或抵石子收邊
- 30CM*30CM*6CM 預鑄高壓混凝土磚

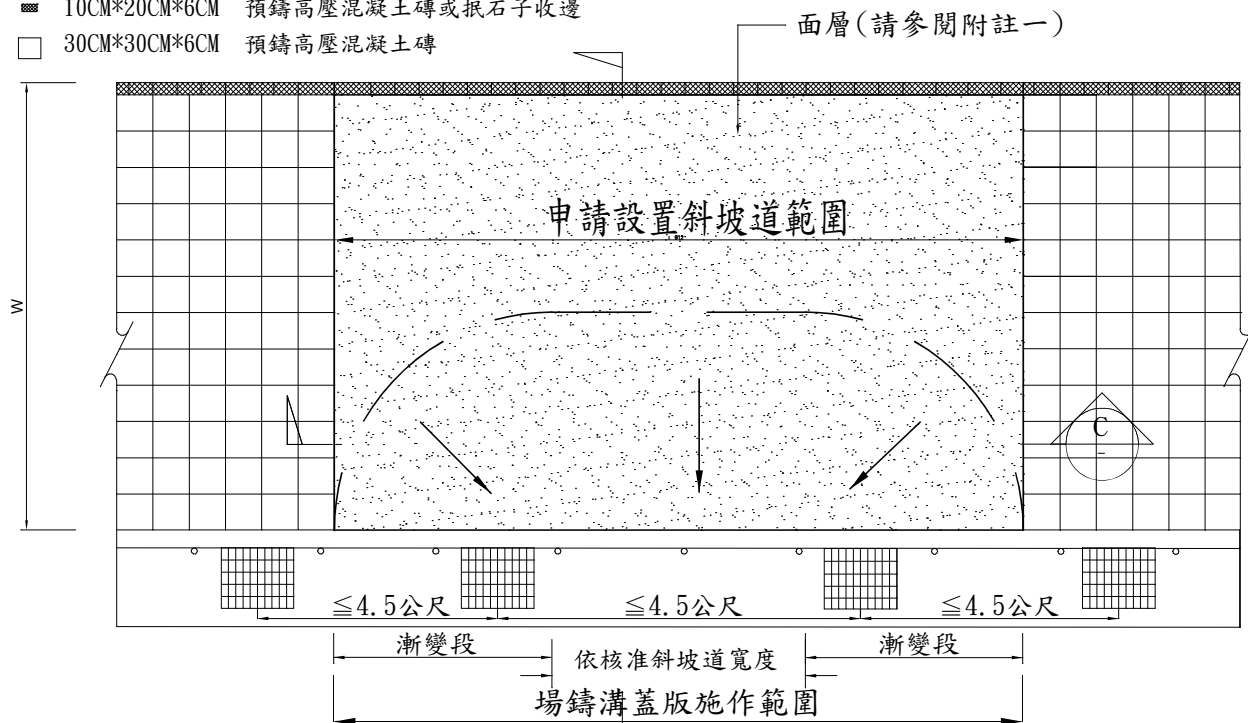


註: 1. 鍍鋅格柵蓋間距≤4.5公尺
2. 路緣石漸變段可視現況調整, 惟須符合1:12斜率。

斜坡道平面圖 標準圖

S=1:50 U=CM

無障礙斜坡道

- 面層(請參閱附註一)
- 1:3水泥砂漿粉刷 TH=2cm
- f'c=210kg/cm² R.M.C. TH=10cm
- φ4mm 7.5cm*7.5cm 鋼絲網
- f'c=140kg/cm² R.M.C. TH=5cm
- 斜坡道坡度 ≤ 8.33%(1/12)

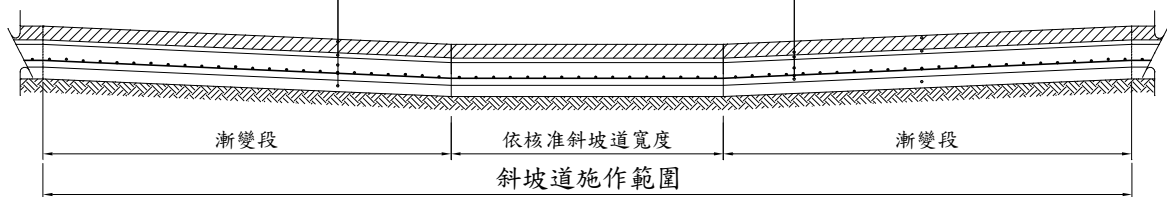


剖面圖

S=1:20 U=CM


車行斜坡道(型式一)

- 面層(請參閱附註一)
- 1:3水泥砂漿粉刷 TH=2cm
- f'c=280kg/cm² R.M.C. TH=10cm
- D13mm@10cm雙向鋼筋
- f'c=140kg/cm² R.M.C. TH=5cm
- 斜坡道坡度≤依核准斜率

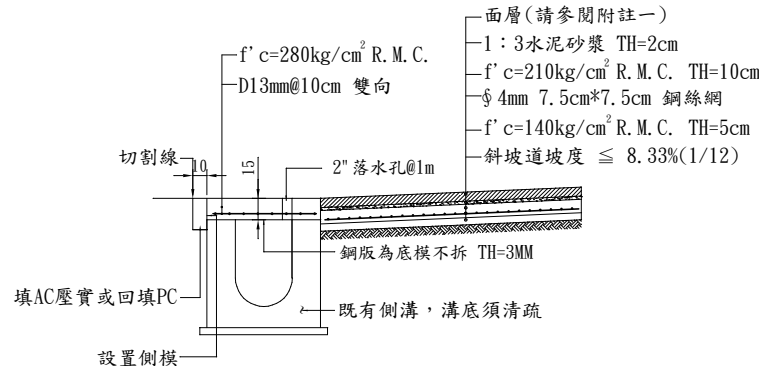


無障礙斜坡道(剖面圖)

S=1:20 U=CM

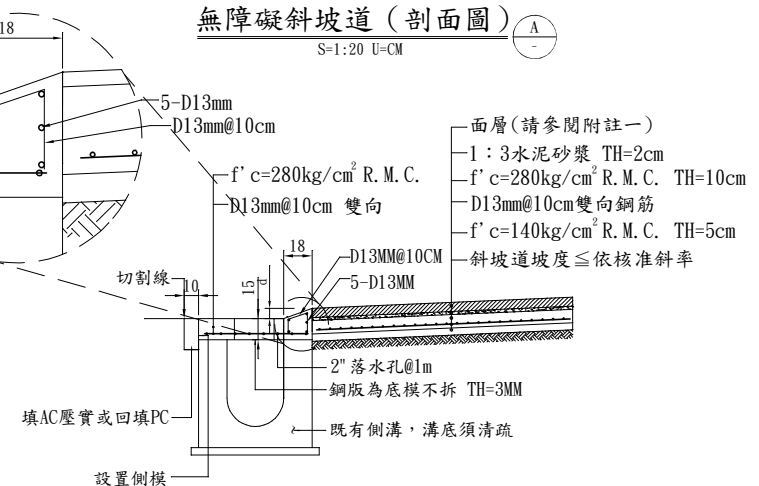

車行斜坡道(型式一)剖面圖


S=1:20 U=CM

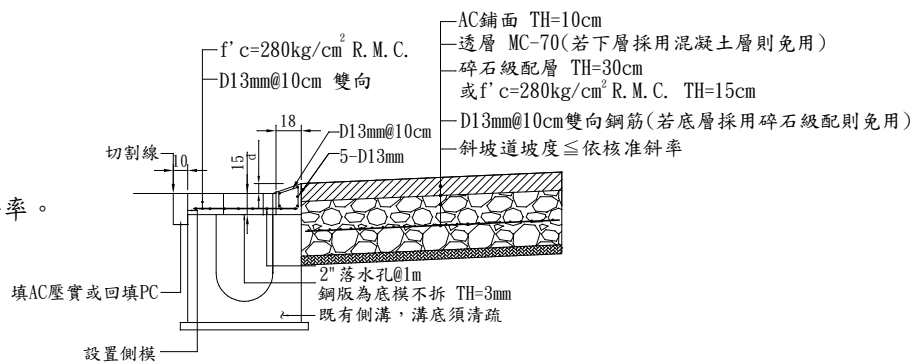

車行斜坡道(型式二)剖面圖(AC鋪面)

S=1:20 U=CM

車行斜坡道(型式二)

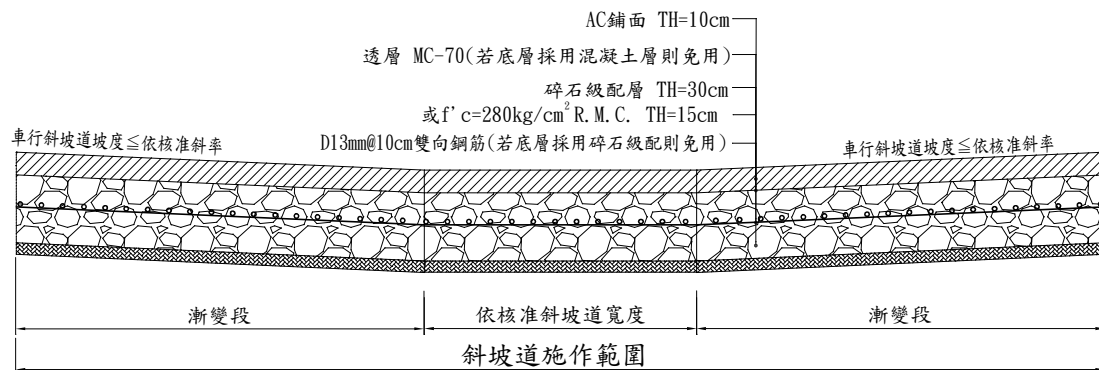

剖面圖(AC鋪面)

S=1:20 U=CM

- 附註:
- 斜坡道面層得由申請人依以下鋪面材質擇一辦理:
 - ☐ 混凝土鋪面(表面止滑處理)
 - ☐ 6公分厚高壓混凝土磚
 - ☐ 抵石子
 - ☐ 瀝青混凝土鋪面
 - ☐ 依認養材質, 材質為: _____
 - 申請設置斜坡道(含兩側漸變段)範圍, 須一併設置場鑄溝蓋版。
 - 新設場鑄溝蓋版設置鍍鋅格柵蓋原則:
 - (1) 每4.5公尺設置一處, 且盡量避於正面通行處設置。
 - (2) 與既有鍍鋅格柵蓋間距≤4.5m。
 - 鄰斜坡道之鍍鋅格柵蓋應保持原間距。
 - 車行斜坡道設置原則如下:
 - (1) 車行斜坡道寬度仍應依, 「臺北市人行道設置斜坡道申請辦法」第三條規定設置。
 - (2) 車行穿越道係指巷道、停車場及公共場所等出入口提供車輛橫越人行道之通過, 宜考量維持人行道之平順、暢通及其耐用性。
 - (3) 車行穿越道斜坡度不宜大於16.67%(1:6)。但若現地條件特殊, 並經主管機關同意者不在此限; 設置平臺時寬度宜與前後人行道淨寬相符, 其寬度以1.5公尺以上為宜, 最小1.2公尺。
 - (4) 車行穿越道宜搭配可跨式緣石。